


(別紙)

単価購入契約 納入仕様書

品目	A重油
規格	JIS規格 K2205 1種(1号または2号)
納入先	福島県立聴覚支援学校 地下タンク貯蔵所
地下貯蔵タンクの容量	6000L
給油口の仕様	65A 5山 消防ネジ ローリーアース有
1回あたり発注数量	2000~4000L 注文時に、その都度調整します。
注文方法	配送希望日及び数量を、担当者より電話連絡します。 (配送希望日は、原則として注文日の翌日以降とします)
契約書案	別添「単価購入契約書(案)」のとおり
その他	契約締結時及び発注者が必要と認めた場合、「試験成績表」または「代表性状表」の写しを提出してください。

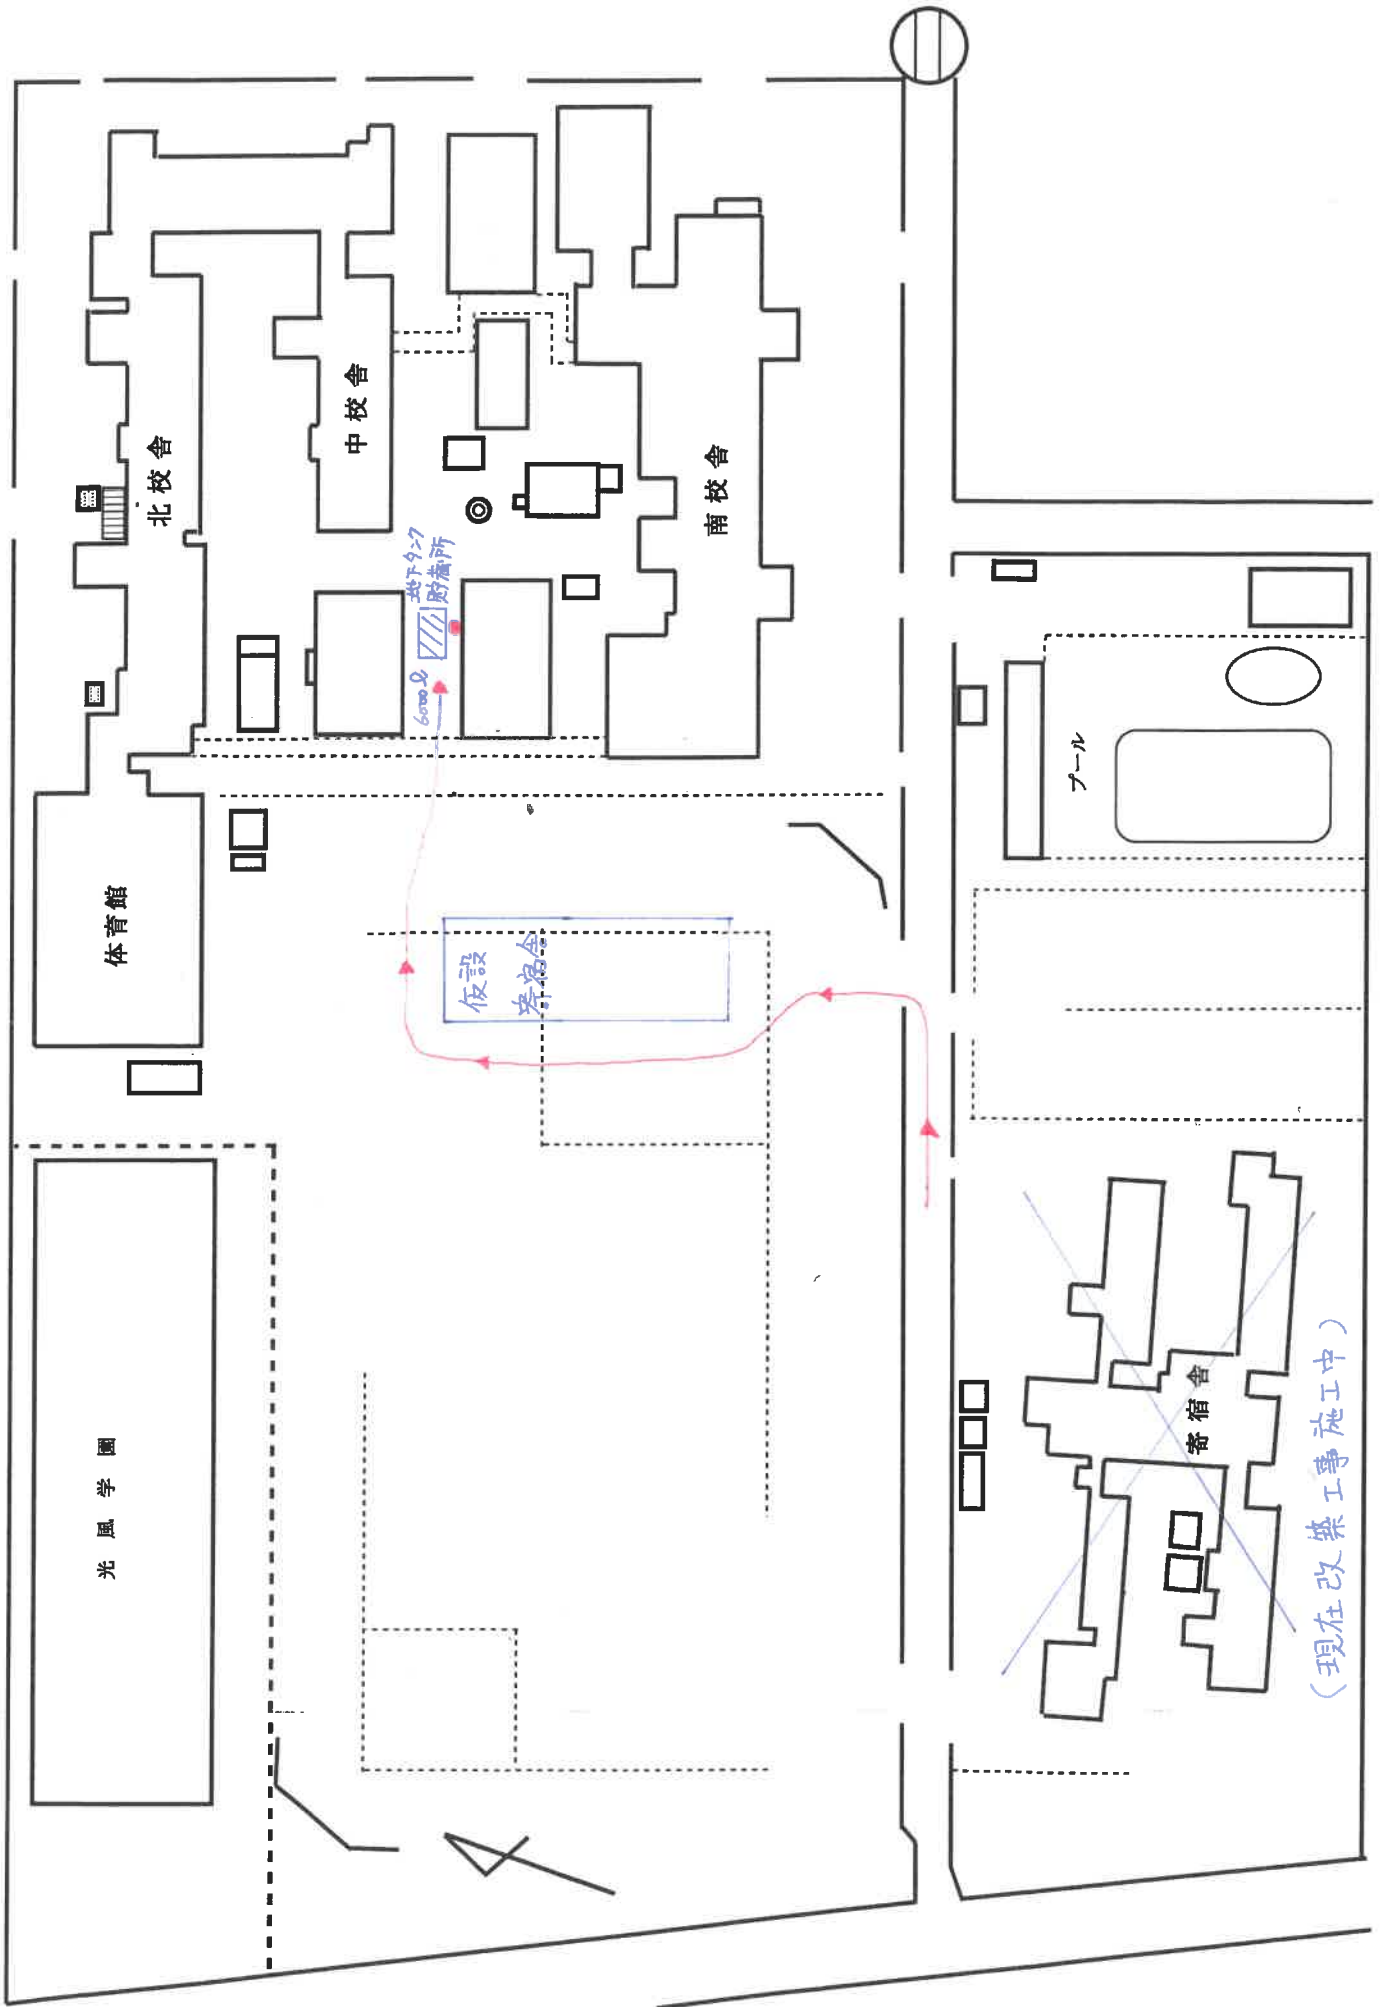

北校舎

中校舎

南校舎

体育館

光風学園

地下タンク貯蔵所
6000ℓ

仮設
寄宿舎

プール

寄宿舎

(現在改築工専施工中)